KUIVATUS

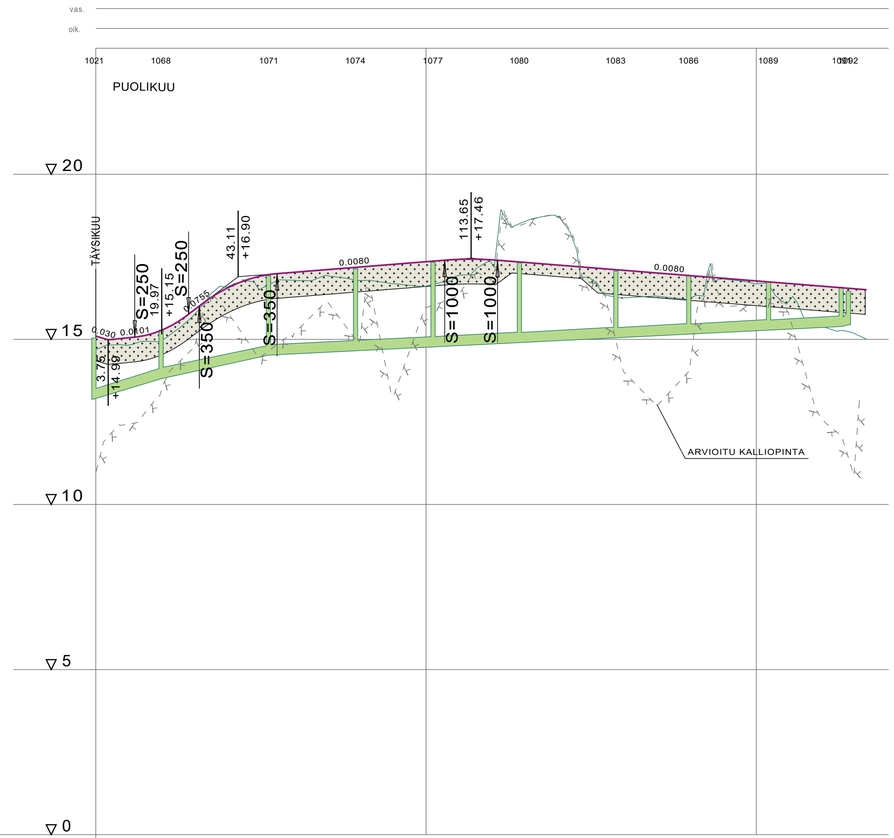

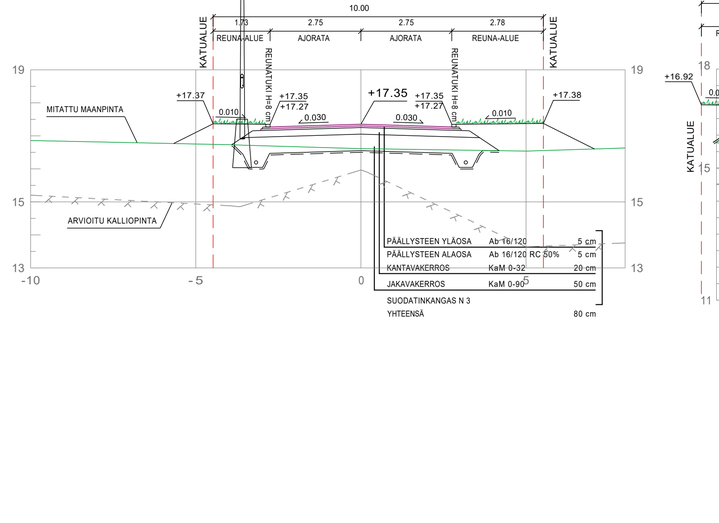

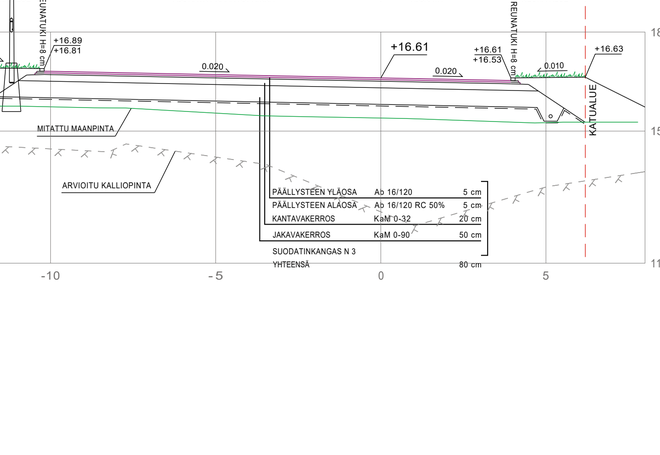

KUORMITUSRAJOITUS		
LUISKAKALTEVUUS, KEVENNYSLEIKKAUS, TUENTA / VARMUUSKERROIN		
JOHTOJEN PERUSTAMISTAPA		
JOHTOJEN PAINUMA-ARVIO		
PAINEVIEMÄRI	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU	
VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU	
SADEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	13.19 315 PP 13.81 13.81 315 PP 14.52 14.52 315 PP 14.65 14.65 315 PP 14.77 14.77 315 PP 14.90 14.90 315 PP 15.05 15.05 315 PP 15.16 15.16 315 PP 15.28 15.28 315 PP 15.39 15.44
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	-0.5 20 32/0.022 52.5 26.5/0.005 78.5 23.5/0.005 102 26.5/0.005 128.5 29.5/0.005 157.5 22.5/0.005 179.5 24/0.005 203.5 21/0.005 225.5 228 21.5/0.029 5.5/0.009
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		
PÄÄLLYSRAKENNE		5G-80 + geovahviste/ 5G-75 + geovahviste 5E-80 5A-40 5G-80 + geovahviste 5E-80
MATKA		0.00 3.75 1.82 16.29 S=250 28.11 31.36 23.53 S=350 54.89 50.76 0.0080 105.65 16.00 S=1000 121.65 111.73 -0.0080 233.38
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE		-2.25 -0.0300 2.07 0.0101 3.26 0.0764
TASAUSVIIVA KORKEUS		15.10 15.05 15.29 15.91 16.55 16.92 17.03 17.11 17.19 17.27 17.35 17.42 17.41 17.33 17.25 17.17 17.09 17.01 16.93 16.85 16.77 16.69 16.61 16.53
MAANPINNAN KORKEUS		14.69 14.83 14.97 15.77 16.60 16.53 16.79 16.93 16.78 16.69 16.61 16.94 17.28 18.57 18.72 16.83 16.26 16.31 16.24 16.83 16.68 16.17 15.38 15.16 15.00
PAALUTUS		0 50 100 150 200
KAAREVUUS		Sr 9.56 29.27 Sr 82.03 R=50 0.28 8.30 R=50 29.98 Sr 55.24 R=50 67.98 Sr 96.49 20.78 Sr 33.40
AJORADAN SIVUKALTEVUUS		qv=0.008 R=30 1%/4m qo=0.008 1%/7m qv=0.030 qo=0.030 1%/3m 1%/15m R=30 qv=0.020 qo=0.020

Koordinaattijärjestelmä GK23		Korkeusjärjestelmä N2000	
KOHTEEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
NAANTALIN KAUPUNKI Perhetalon asemakaava-alueen 2B kunnallistekniikka		Pituusleikkaus Tyyppipoikkileikkaukset Puolikuu	1:1000/1:100 1:100
SWECO Naantali	SUUNN. fimari TARK. fimsio HYV. fieron 4.12.2024	TIEDOSTO	
		SUUNN.ALA TKA	TYÖ N:O 25010344
		PIIR N:O K-07	MUUTOS